

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제 출 인	상 호(대표자) (주)하나건설(김용덕)		사 업 자 등 록 번 호
	주 소 전라남도 여수시 미평3길 33-1 2층(미평동) (전화번호:061-665-0038)		
건 축 물	건물명 기관공학관		위 치 전라남도 목포시 해양대로 91
	연면적(㎡) -		작업기간 2019.08.15. - 2019.12.30.
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스 : 3,705㎡		
측정기관	상 호(대표자) ㈜대한환경건설팅(남가경)		사 업 자 등 록 번 호
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)		
측정 일시	2019. 08. 20.		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	별첨2 참고		
측정 지점 위치(도식도) 별첨1 참고			
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.			
2019 년 8 월 일 제출인 (주)하나건설 (인)			
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사









범례	*NO	<div></div>
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	9:30 ~ 13:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	9:30 ~ 13:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	9:35 ~ 13:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	9:35 ~ 13:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	9:56 ~ 10:36	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	9:45 ~ 11:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	음압기배출구1	10:07 ~ 10:47	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배출구2	10:07 ~ 10:47	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	음압기배출구3	10:07 ~ 10:47	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	음압기배출구4	10:07 ~ 10:47	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구5	11:00 ~ 11:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	음압기배출구6	11:00 ~ 11:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	음압기배출구7	11:00 ~ 11:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	음압기배출구8	13:00 ~ 13:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15	음압기배출구9	13:00 ~ 13:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16	음압기배출구10	13:00 ~ 13:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*17	음압기배출구11	13:00 ~ 13:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[비 고]

[별첨3] 측정 사진

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 음압기배출구1	8. 음압기배출구2
			
9. 음압기배출구3	10. 음압기배출구4	11. 음압기배출구5	12. 음압기배출구6
			
13. 음압기배출구7	14. 음압기배출구8	15. 음압기배출구9	16. 음압기배출구10
			
17. 음압기배출구11	-	-	-

제2016-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
 광이리 18-1)
대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원보대조필



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상 호(대표자) (주)하나건설(김용덕)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 여수시 미평3길 33-1 2층(미평동) (전화번호:061-665-0038)			
건 축 물	건물명 기관공학관		위치 전라남도 목포시 해양대로 91	
	연면적(㎡) -		작업기간 2019.08.15. - 2019.12.30.	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 텍스 : 3,705㎡			
측정기관	상 호(대표자) ㈜대한환경컨설팅(남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2019. 08. 21.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도) 별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 2019 년 8 월 일 제출인 (주)하나건설 (인) </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하 </div>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사














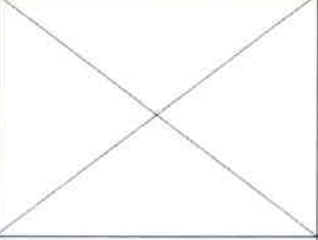


범 례	*NO	
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	9:30 ~ 13:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	9:30 ~ 13:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	9:35 ~ 13:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	9:35 ~ 13:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	9:40 ~ 10:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	9:45 ~ 11:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구	10:00 ~ 10:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배출구1	10:00 ~ 10:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	음압기배출구2	10:00 ~ 10:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	음압기배출구3	10:00 ~ 10:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구4	11:30 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	음압기배출구5	11:30 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	음압기배출구6	11:30 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	음압기배출구7	12:30 ~ 13:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15	음압기배출구8	12:30 ~ 13:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16	음압기배출구9	12:30 ~ 13:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*17	음압기배출구10	12:30 ~ 13:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18	음압기배출구11	12:30 ~ 13:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]					

[별첨3] 측정 사진

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 폐기물반출구	8. 음압기배출구1
			
9. 음압기배출구2	10. 음압기배출구3	11. 음압기배출구4	12. 음압기배출구5
			
13. 음압기배출구6	14. 음압기배출구7	15. 음압기배출구8	16. 음압기배출구9
			
17. 음압기배출구10	18. 음압기배출구11	-	-

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
광역시도 광이리 18-1)
대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상 호(대표자) (주)하나건설(김용덕)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 여수시 미평3길 33-1 2층(미평동) (전화번호:061-665-0038)			
건 축 물	건물명 기관공학관		위치 전라남도 목포시 해양대로 91	
	연면적(㎡) -		작업기간 2019.08.15. - 2019.12.30.	
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎥)] 텍스 : 3,705㎡			
측정기관	상 호(대표자) ㈜대한환경컨설팅(남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2019. 08. 22.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도) 별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 2019 년 8 월 일 제출인 (주)하나건설 (인) </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하 </div>				
첨부서류	「산업안전보건법」 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사



범례	*NO	
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	9:50 ~ 13:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	9:50 ~ 13:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	9:55 ~ 13:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	9:55 ~ 13:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	9:10 ~ 9:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	9:15 ~ 11:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구	9:20 ~ 10:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배출구1	9:25 ~ 10:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	음압기배출구2	9:25 ~ 10:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	음압기배출구3	11:40 ~ 12:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구4	11:40 ~ 12:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	음압기배출구5	11:40 ~ 12:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	음압기배출구6	11:40 ~ 12:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]					

[별첨3] 측정 사진

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 폐기물반출구	8. 음압기배출구1
			
9. 음압기배출구2	10. 음압기배출구3	11. 음압기배출구4	12. 음압기배출구5
			
13. 음압기배출구6	-	-	-

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
 광이리 18-1)
대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26


광주지방고용노동청



원본대조필



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상호(대표자) (주)하나건설(김용덕)		사업자등록번호	
	주소 전라남도 여수시 미평3길 33-1 2층(미평동) (전화번호:061-665-0038)			
건 축 물	건물명 기관공학관		위치 전라남도 목포시 해양대로 91	
	연면적(㎡) -		작업기간 2019.08.15. - 2019.12.30.	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스 : 3,705㎡			
측정기관	상호(대표자) ㈸대한환경컨설팅(남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2019. 08. 23.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>2019 년 8 월 일</p> <p>제출인 (주)하나건설</p>  </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

목포해양대학교 기관공학관 석면 철거공사



문 제	*NO	<div style="border: 2px solid red; width: 50px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	9:15 ~ 13:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	9:15 ~ 13:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	9:20 ~ 13:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	9:20 ~ 13:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	9:25 ~ 10:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	9:30 ~ 11:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구	9:25 ~ 10:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배출구1	9:40 ~ 10:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	음압기배출구2	11:30 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	음압기배출구3	11:30 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구4	11:30 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	음압기배출구5	11:30 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]					

[별첨3] 측정 사진

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 폐기물반출구	8. 음압기배출구1
			
9. 음압기배출구2	10. 음압기배출구3	11. 음압기배출구4	12. 음압기배출구5

제2016-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필




석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상 호(대표자) (주)하나건설(김용덕)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 여수시 미평3길 33-1 2층(미평동) (전화번호:061-665-0038)			
건 축 물	건물명 기관공학관		위 치 전라남도 목포시 해양대학로 91	
	연면적(㎡) -		작업기간 2019.08.15. - 2019.12.30.	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 텍스 : 3,705㎡			
측정기관	상 호(대표자) ㈸대한환경건설팅(남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2019. 08. 24.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>2019 년 8 월 일</p> <p>제출인 (주)하나건설 (인)</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p> </div>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사



범례	*NO	
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	8:40 ~ 12:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:40 ~ 12:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	8:45 ~ 12:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	8:45 ~ 12:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	8:50 ~ 9:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	8:45 ~ 10:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	음압기배출구1 3층 강의실	8:45 ~ 9:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1 3층 강의실	8:55 ~ 9:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	음압기배출구2 1층 준비실1	9:20 ~ 10:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	폐기물반출구2 1층 준비실1	9:30 ~ 10:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구3 1층 준비실2	9:20 ~ 10:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	폐기물반출구3 1층 준비실2	9:30 ~ 10:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	음압기배출구4 1층 1구역	8:55 ~ 9:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	음압기배출구5 1층 1구역	8:55 ~ 9:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15	음압기배출구6 1층 1구역	8:55 ~ 9:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16	음압기배출구7 1층 1구역	10:20 ~ 11:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*17	음압기배출구8 1층 1구역	10:20 ~ 11:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18	음압기배출구9 1층 1구역	10:20 ~ 11:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*19	폐기물반출구3 1층 1구역	11:10 ~ 11:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]					

[별첨3] 측정 사진

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 용암기배출구1 3층 강의실	8. 폐기물반출구1 3층 강의실
			
9. 용암기배출구2 1층 준비실1	10. 폐기물반출구2 1층 준비실1	11. 용암기배출구3 1층 준비실2	12. 폐기물반출구3 1층 준비실2
			
13. 용암기배출구4 1층 1구역	14. 용암기배출구5 1층 1구역	15. 용암기배출구6 1층 1구역	16. 용암기배출구7 1층 1구역
			
17. 용암기배출구8 1층 1구역	18. 용암기배출구9 1층 1구역	19. 폐기물반출구3 1층 1구역	-

제2016-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅

소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
광이리 18-1)

대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필




석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상 호(대표자) (주)하나건설(김용덕)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 여수시 미평3길 33-1 2층(미평동) (전화번호:061-665-0038)			
건 축 물	건물명 기관공학관		위치 전라남도 목포시 해양대로 91	
	연면적(㎡) -		작업기간 2019.08.15. - 2019.12.30.	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 텍스 : 3,705㎡			
측정기관	상 호(대표자) ㈜대한환경건설팅(남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2019. 08. 25.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 2019 년 8 월 일 제출인 (주)하나건설 인) </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하 </div>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사

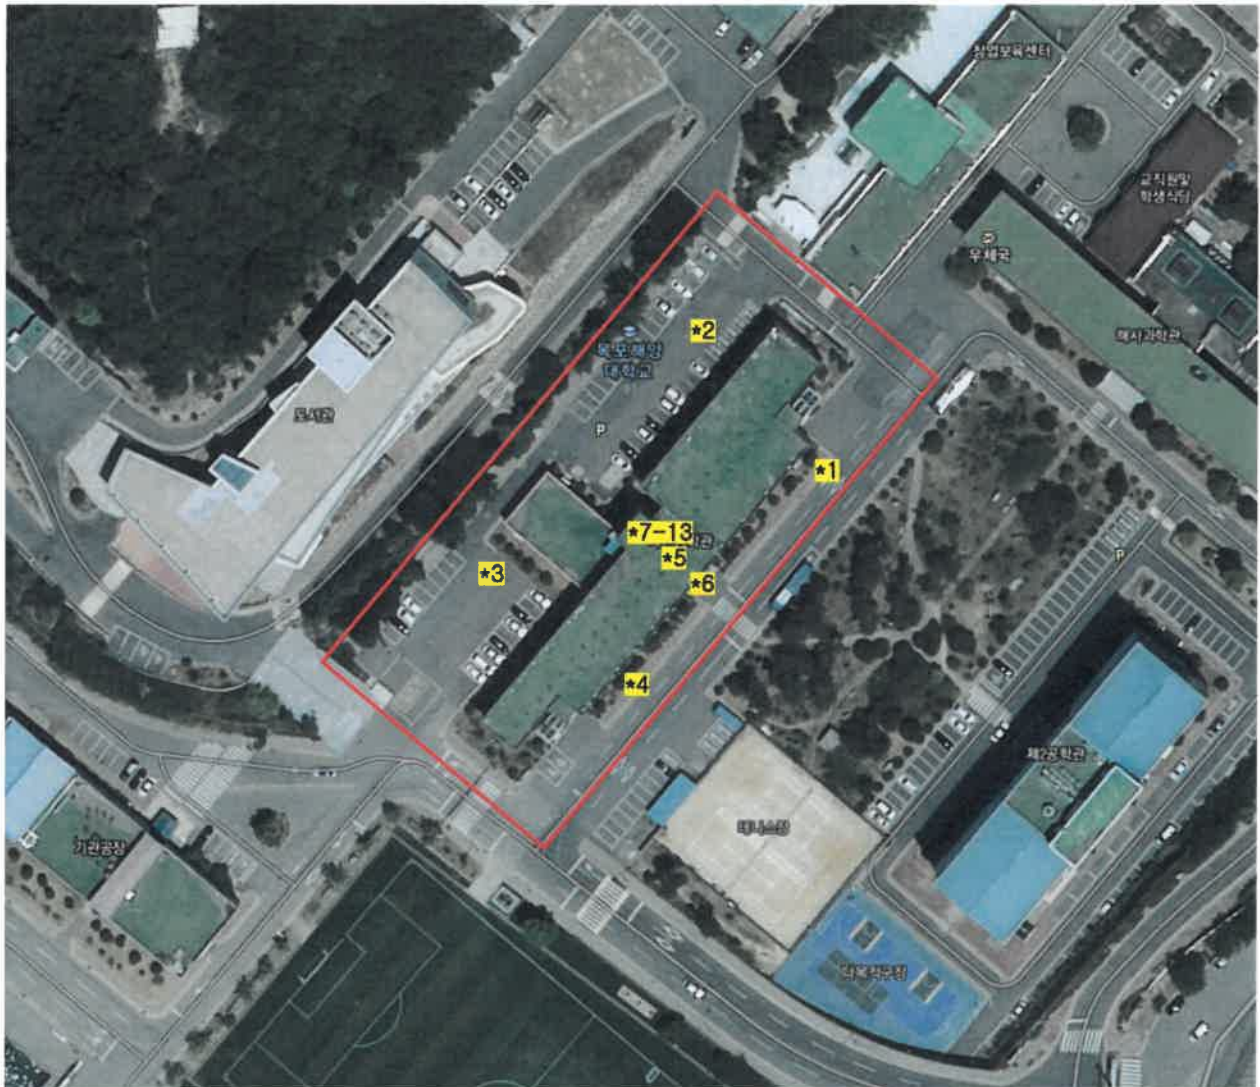

문 례	*NO	<div style="border: 2px solid red; width: 50px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	8:35 ~ 12:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:40 ~ 12:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	8:45 ~ 12:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	8:50 ~ 12:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	8:55 ~ 9:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	8:55 ~ 10:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	음압기배출구1 1층 2구역	9:00 ~ 9:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배출구2 1층 2구역	9:05 ~ 9:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	음압기배출구3 1층 2구역	9:05 ~ 9:45	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	음압기배출구4 1층 2구역	9:50 ~ 10:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구5 1층 2구역	9:55 ~ 10:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	음압기배출구6 1층 2구역	9:55 ~ 10:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	폐기물반출구 1층 2구역	12:40 ~ 13:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
[비 고]					

[별첨3] 측정 사진

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변	7. 용압기배출구1 1층 2구역	8. 용압기배출구2 1층 2구역
			
9. 용압기배출구3 1층 2구역	10. 용압기배출구4 1층 2구역	11. 용압기배출구5 1층 2구역	12. 용압기배출구6 1층 2구역
			
13. 폐기물반출구3 1층 2구역	-	-	-

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
 광이리 18-1)
대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제 출 인	상 호(대표자) (주)하나건설(김용덕)		사 업 자 등 록 번 호
	주 소 전라남도 여수시 미평3길 33-1 2층(미평동) (전화번호:061-665-0038)		
건 축 물	건물명 기관공학관		위 치 전라남도 목포시 해양대로 91
	연면적(㎡) -		작업기간 2019.08.15. - 2019.12.30.
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스 : 3,705㎡		
측정기관	상 호(대표자) (주)대한환경컨설팅(남가경)		사 업 자 등 록 번 호
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)		
측정 일시	2019. 08. 26.		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	별첨2 참고		
<p style="text-align: center;">측정 지점 위치(도식도)</p> <p style="text-align: center;">별첨1 참고</p>			
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2019 년 8 월 일</p> <p style="text-align: right;">제출인 (주)하나건설 (인)</p> <p style="text-align: right;">특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없 음

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사



범 례	*NO	<div></div>
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	폐기물보관지점1	9:40 ~ 10:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	폐기물보관지점2	9:40 ~ 10:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[비 고]

[별첨3] 측정 사진

목포해양대학교 기관공학과 석면 철거공사			
			
1. 폐기물보관지점1	2. 폐기물보관지점2	-	-

제2016-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경건설
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)
 광이리 18-1)
대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및
접점에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을
준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필

